

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび、下記の検査項目につきまして、委託先より検査内容を変更する旨の連絡がありましたので、当社におきましても変更させて頂きたく、取り急ぎご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  
敬具

### 記

#### 変更項目

- S P - A (サーファクタントプロテインA) : 項目コード 1708

#### 変更期日

平成26年7月3日(木) 受託分より変更

#### 変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

## 保健科学グループ



株式会社 **保健科学研究所**

本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661  
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町 1-1-6 TEL 022-236-9345  
中部支社 / 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201  
大阪支社 / 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622  
福岡支社 / 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター

保健科学東日本

日本ノーパメディカル研究所

いかがく

組織科学研究所

ケーアイエー細胞病理研究所

カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所

日本厚生団衛生科学研究所

湘南医化学検査センター

小田原衛検

相模医研

東部メディカルセンター


平成26年7月3日(木)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
1708	SP-A (サーファクタントプロテインA)	検査方法	CLEIA法	EIA法	現試薬販売中止による測定場所の変更。検査方法、その他、参考文献等の変更です。	21
		所要日数	5~9日	4~7日		
		検査場所(略号)	日本医学臨床検査研究所 ※	エスアールエル(*4)		

※ エスアールエル(\*4)経路にて日本医学臨床検査研究所に委託させていただきます。つきましては、略号は従来どおり、\*4で表記させていただきます。

▼ 現法と新法の比較

[1708:SP-A(サーファクタントプロテインA)]

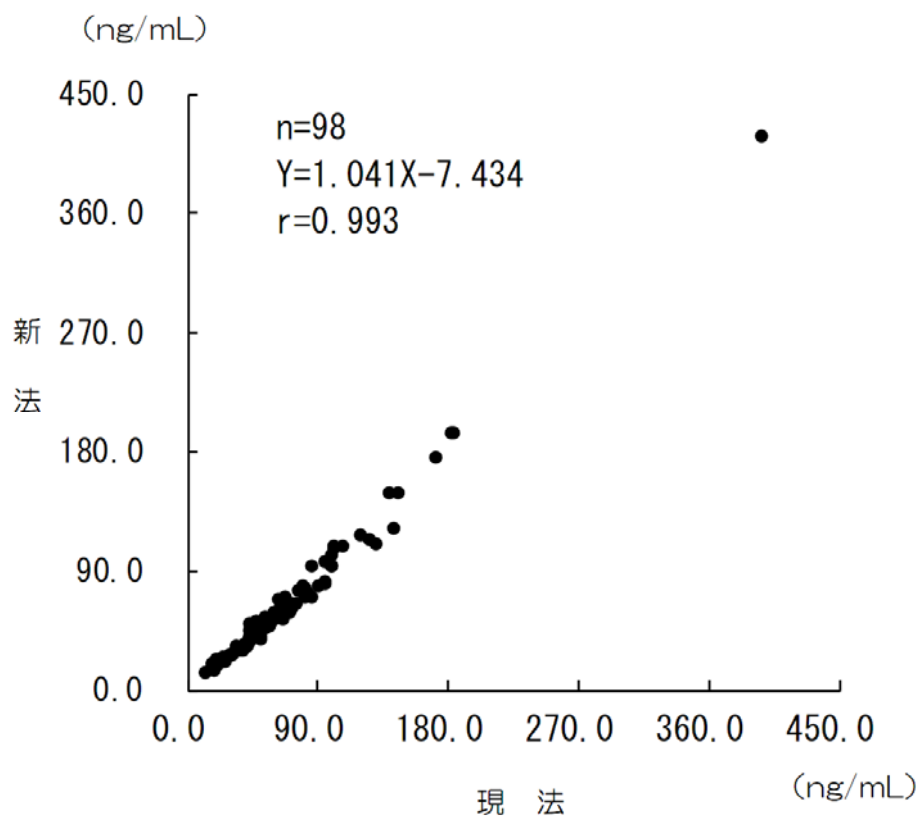

(委託先検討資料)

▼ 検査方法参考文献

大木 卓, 他: 医学と薬学 71(1): 161~166, 2014.