

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、下記の検査項目につきまして、現試薬の販売中止に伴い測定試薬を変更させていただきたくご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- 抗GAD抗体 : 項目コード 5376

変更期日

平成27年12月1日（火）受託分より変更

※ 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所


本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町106 TEL 045-333-1661
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町1-1-6 TEL 022-236-9345
中部支社 / 名古屋市西区則武新町2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社 / 豊中市原田中1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社 / 福岡市博多区山王2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター 遠州予防医学研究所
保健科学東日本 日本厚生団衛生科学研究所
日本ノーバメディカル研究所 湘南医化学検査センター
いかがく小田原衛検
組織科学研究所 相模医研
ケーアイエー細胞病理研究所 東部メディカルセンター
カスタムメディカル研究所

平成27年12月1日（火）受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
5376	抗GAD抗体 (抗グルタミン酸 デカルボキシラー ゼ抗体)	検査方法	ELISA法	RIA法	試薬発売中止に伴う検査内容の変更となります	66
		基準値・単位	5.0未満 U/mL	1.5未満 U/mL		
		報告上限 (単位)	2000.0以上 U/mL	99999.9以上 U/mL		
		報告下限 (単位)	5.0未満 U/mL	1.3未満 U/mL		
		所要日数	2～4日	2～5日		

▼ 現法と新法の比較

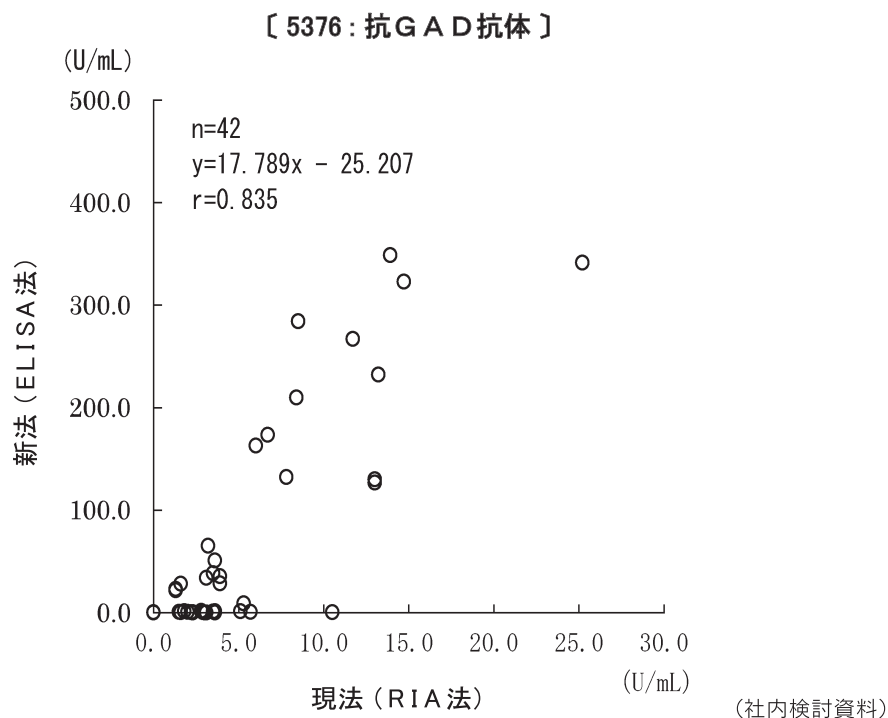

※新法と現法では同一単位ですが桁数が異なりますのでご注意ください。

▼ 参考文献

及川 洋一, 他 : 医学と薬学 72 (9) : 1551～1560, 2015.