

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、アルブミンにおきまして従来からのBCG法による試薬からヒトアルブミンに対して特異性の改善されているBCP改良法を採用した試薬に変更します。これに伴い、関連する項目につきましても併せて測定試薬を変更させて頂きますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- 総蛋白（TP） : 項目コード 1001
- アルブミン : 項目コード 1077
- A/G比 : 項目コード 1002

変更期日

平成27年4月1日（水）受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 **保健科学研究所**

本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町 1-1-6 TEL 022-236-9345
中部支社 / 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社 / 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社 / 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター
保健科学東日本
日本ノーバメディカル研究所
いかがく
組織科学研究所
ケーアイエー細胞病理研究所
カスタムメディカル研究所


遠州予防医学研究所
日本厚生団衛生科学研究所
湘南医化学検査センター
小田原衛検
相模医研
東部メディカルセンター

平成27年4月1日(水)受託分より変更


項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
1001	総蛋白(TP)	測定試薬	詳細については、下記をご参照願います。		共存物質の影響が少ない試薬への変更。	1
1077	アルブミン	検査方法	BCP改良法	B.C.G法	特異性の優れた検査方法への変更。基準値等の変更はありません。	
		測定試薬	詳細については、下記をご参照願います。			
		備考	ヒトアルブミンへの特異性が高いBCPを用いた方法です。	なし		
1002	A/G比	検査方法	BCP改良/Biuret法	BCG/Biuret法	アルブミンの変更に伴う変更です。	

▼ 現法(現試薬)と新法(新試薬)の比較

[1001:総蛋白(TP)]

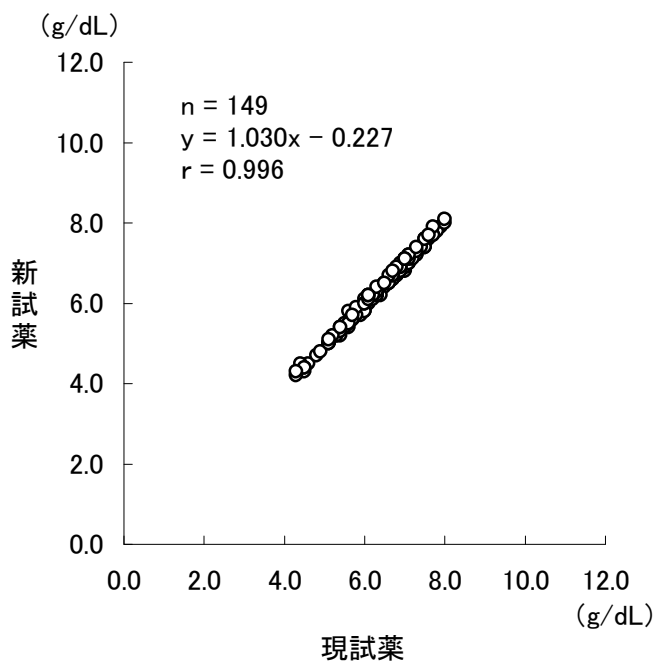

[1077:アルブミン]

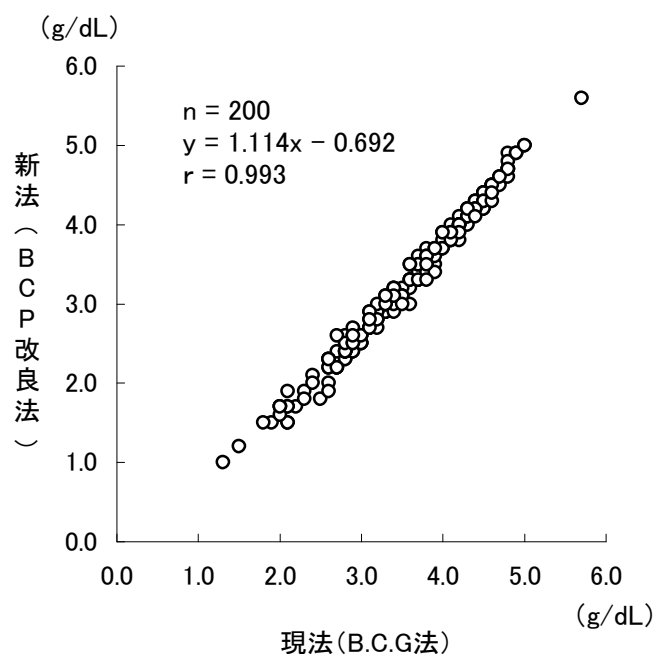

▼ 参考文献

村本良三、他:臨床化学(26): 38-43, 1997 (検査方法)

日本臨床検査医学会 血清アルブミン定量値ワーキンググループ: 血清アルブミン測定値についての提言書