

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

※ 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

変更期日

平成31年3月30日(土)受託分より変更



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161


平成31年3月30日(土)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載ページ
5460	BTR(総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比)	測定試薬	詳細については、次ページを参照願います。		委託先より、測定試薬の販売中止に伴い同一メーカーの改良試薬へ変更する旨の連絡があった為。	20
		報告下限値	BCAA 4未満 μmol/L	BCAA 15未満 μmol/L		
			チロシン 4未満 μmol/L	チロシン 15未満 μmol/L		
5007	AVP(アルギニンバズプレシン)	基準値	水制限 : 4.0 以下 自由飲水 : 2.8 以下 pg/mL	2.8 以下 pg/mL	委託先における変更の為。※	26
		備考	溶血の影響により測定値が変動する可能性があります。	乳び・溶血の影響により高値となる可能性があります。		
5034	総エストロゲン(非妊婦)	単位	(随時尿) μg/L	(随時尿) ng/mL	定期見直しの為。なお、蓄尿時の単位に変更はありません。	33
2225	α1-アンチトリプシン	所要日数	4 ~ 8	4 ~ 6	委託先における変更の為。	70


※ 基準値チェックは、自由飲水で行います。

▼ BTR(総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比)の現試薬と新試薬の比較


[BCAA]

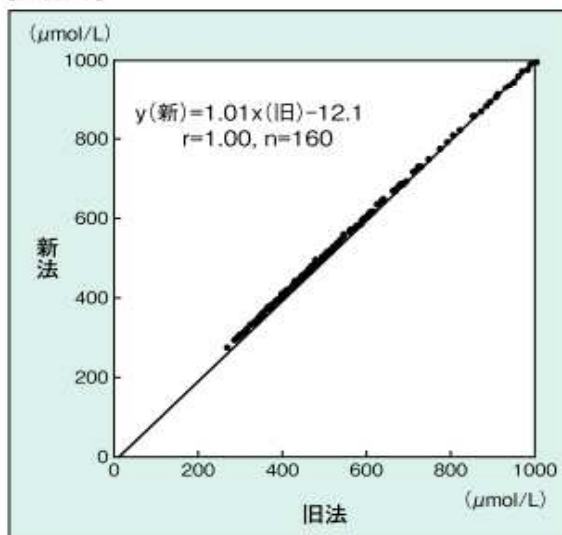

[チロシン]

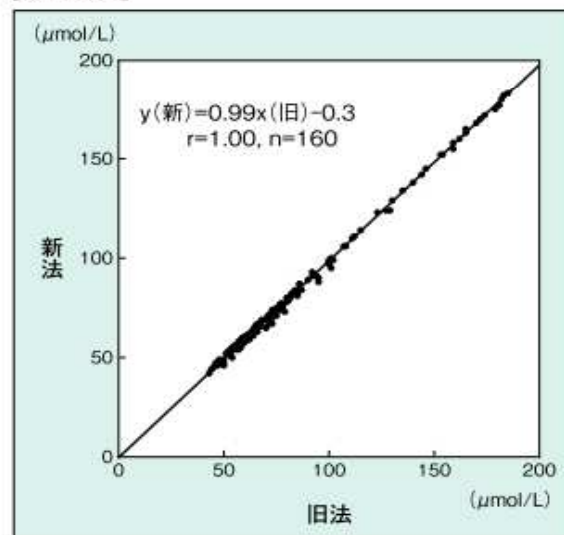

[BTR=BCAA/チロシン]

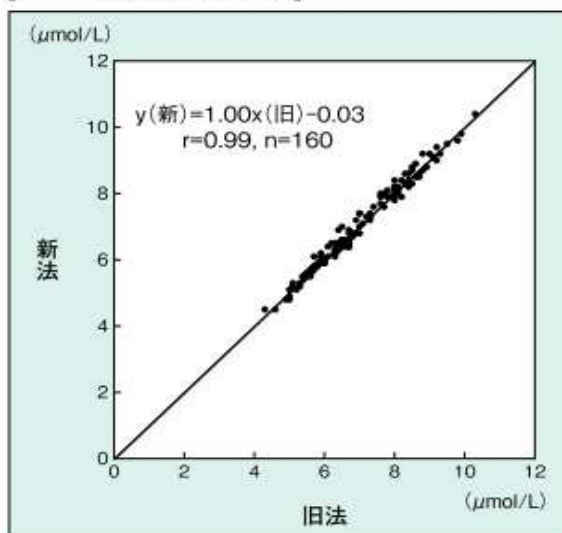

(委託先検討データ)